


Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i przeciwnakrętką

Opis artykułu/ilustracje produktu

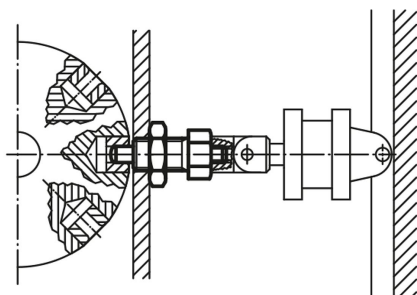

Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Wersja:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Wskazówka:

Trzpień ustalający wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Na wystający czop gwintowany można zamontować rękojeści specjalne. Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez ciągną giętkie (Bowdena).

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.


Wyposażenie:

Pierścienie dystansowe K0665.

Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.

Trzpień ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i przeciwnakrętką

Rysunki

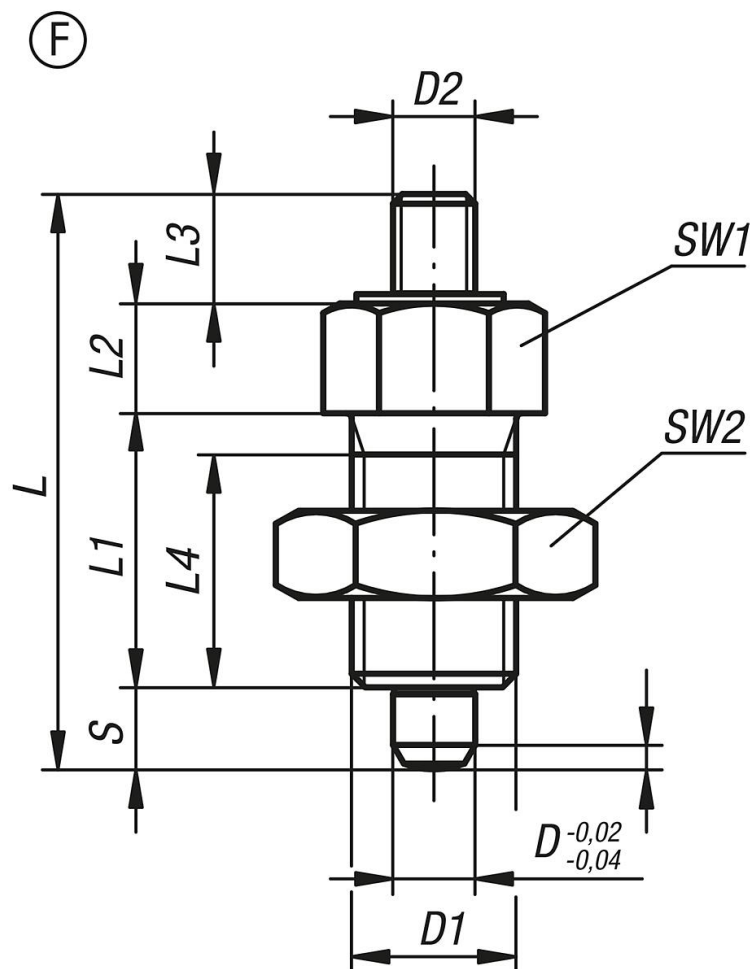

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0341.2903	F	stal	hartowane	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.2004	F	stal	hartowane	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.2105	F	stal	hartowane	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.2206	F	stal	hartowane	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.2308	F	stal	hartowane	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.2410	F	stal	hartowane	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.2412	F	stal	hartowane	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39
K0341.2516	F	stal	hartowane	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46
K0341.02903	F	stal nierdzewna	hartowane	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.02004	F	stal nierdzewna	hartowane	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.02105	F	stal nierdzewna	hartowane	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.02206	F	stal nierdzewna	hartowane	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.02308	F	stal nierdzewna	hartowane	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.02410	F	stal nierdzewna	hartowane	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.02412	F	stal nierdzewna	hartowane	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39
K0341.02516	F	stal nierdzewna	hartowane	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46
K0341.12903	F	stal nierdzewna	niehartowany	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0341.12004	F	stal nierdzewna	niehartowany	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	13	1	6	12
K0341.12105	F	stal nierdzewna	niehartowany	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	17	1,3	5	12
K0341.12206	F	stal nierdzewna	niehartowany	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0341.12308	F	stal nierdzewna	niehartowany	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	24	2,3	15	35
K0341.12410	F	stal nierdzewna	niehartowany	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0341.12412	F	stal nierdzewna	niehartowany	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	30	2,8	15	39

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym i przeciwnakrętką

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0341.12516	F	stal nierdzewna	niehartowany	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	36	3,2	20	46